


ALLARMI SONORI DI SEGNALAZIONE PERICOLO SERIE RONDO'

Codice **ASXLV2** Articolo **2431**

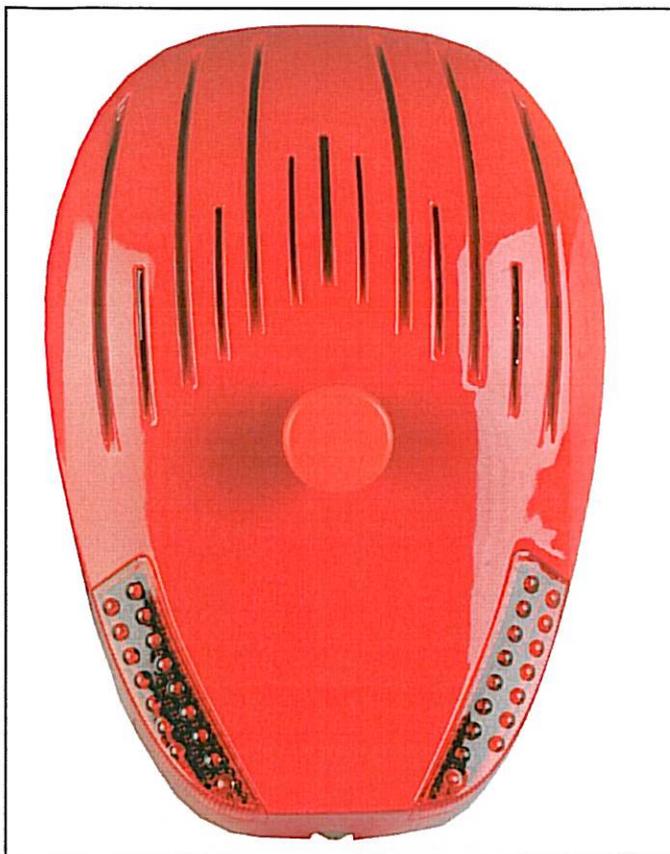

Sirena antincendio con pulsante di attivazione per segnalazione allarme.

La sirena Rondò è studiata appositamente per fornire una valida alternativa di stile ed un'estrema facilità di utilizzo, servendo al meglio anche le nuove fasce del mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batt. 9V
Potenza sonora: 89 dB (A) a 1 mt
Frequenza: suono modulato
Temporizzazione: infinita
Grado di protezione: IP 44
Temperatura di funzionamento: -25 °C +50 °C
Dimensioni: 330 x 220 x 135 mm (H x L x P)
Peso: 870 gr
Materiale: involucro in ABS verniciato rosso

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

**Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Allegato IV**

MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

- Obiettivo.

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

- Misure per i piccoli luoghi di lavoro.

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

M.B. SRL

20025 LEGNANO (MI) - Via Don Milani, 16/18
Tel. 0331 46.52.84 - Fax. 0331 46.52.58
E-mail: info@mb-fire.it
Internet: //www.mb-fire.it



ASSOCIATA
ANIMA



UMAN
UNIONE COSTRUTTORI
MATERIALI ANTINCENDIO



ASSOCIATA AIAS
ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI
ALLA SICUREZZA

ASSOCIATA UNI
ENTE NAZIONALE ITALIANO
DI UNIFICAZIONE

Cod. **ASXLV2** Art. 2431

SCHEDA TECNICA N° DPI 2431

Pag. 1/1